

Protokol
o zkoušce odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice

Evidenční číslo 23030810

Jméno a příjmení: Vojtěch Pelzer
Datum a místo narození: 22.07.1985, Nové Město na Moravě
Bydliště: Mrštíkova 957 Nové Město na moravě 59231
Zaměstnavatel: OSVČ
Adresa zaměstnavatele:
Vzdělání: 26-51-H/02
Praxe v oboru: 15let

Předloženo potvrzení podle přílohy č. 1 NV č. 194/2022 Sb.

ANO / NE

Předloženo potvrzení podle přílohy č. 4 NV č. 194/2022 Sb.

ANO / ~~NE~~

se dnešního dne podrobil výše uvedené zkoušce

Hodnocení písemné zkoušky: 92,00 bodů vyhověl/a - ~~nevyhověl/a~~

Hodnocení:

- | | |
|--|------------------------------------|
| 1. Právní předpisy týkající se bezpečnosti el. zařízení | vyhověl/a - nevyhověl/a |
| 2. Bezpečnostní předpisy pro činnosti na el. zařízeních a jejich blízkosti | vyhověl/a - nevyhověl/a |
| 3. Ochrana před úrazem el. proudem - ochranná opatření, principy působení | vyhověl/a - nevyhověl/a |
| 4. První pomoc při úrazu elektrickým proudem | vyhověl/a - nevyhověl/a |
| 5. <u>SOUSTAVO TN-C, TN-S</u> | vyhověl/a - nevyhověl/a |
| 6. <u>PROUDOVÝ CHRANIC</u> | vyhověl/a - nevyhověl/a |
| 7. <u>HRMOSVODOVÁ SOUSTAVA</u> | vyhověl/a - nevyhověl/a |


Celkový výsledek zkoušek vyhověl/a - ~~nevyhověl/a~~ pro

**§7 vedoucí elektrotechnik
do 1 kV střídavého napětí nebo 1,5 kV stejnosměrného napětí včetně ochrany
před bleskem na zařízeních v objektech bez nebezpečí výbuchu**

Zkušební komise:

Předseda komise: Ing. Jaroslav Vyhnač
č. osv. 2614/4/22/R-EZ-E2A

Podpis

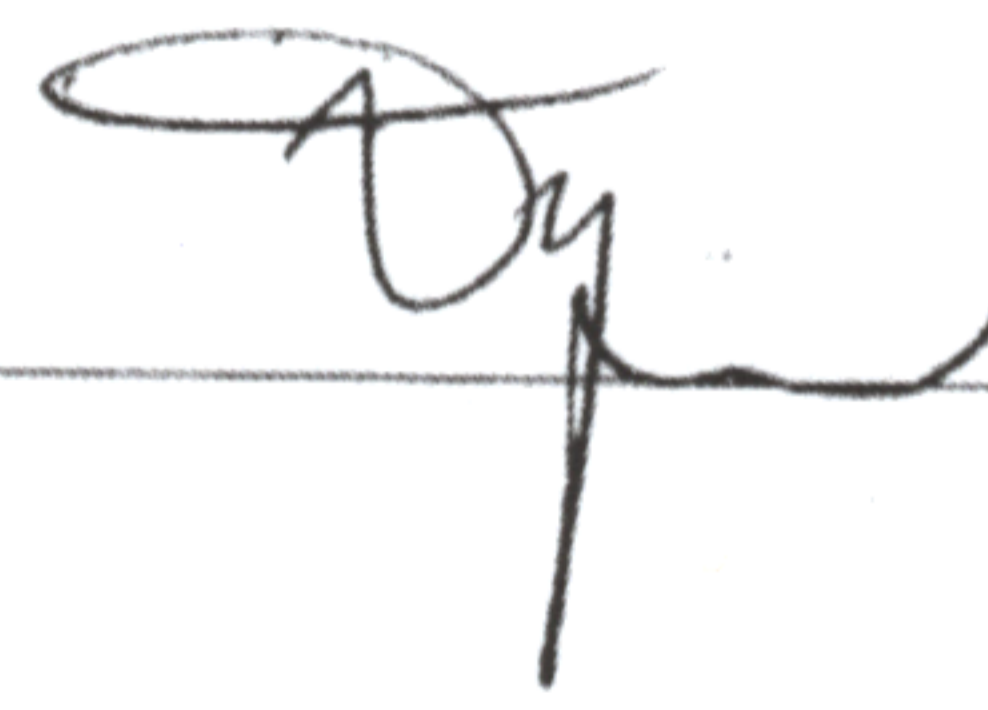

1. člen komise: Ing. Jiří Horák

Podpis

2. člen komise: Zdeňka Vaníčková

Podpis

Podpis zkoušeného

Podpis

Vojtěch Pelzer
Mrštíkova 957
Nové Město na Moravě 592 31
Tel.: 732 980 217

08.03.2023

